
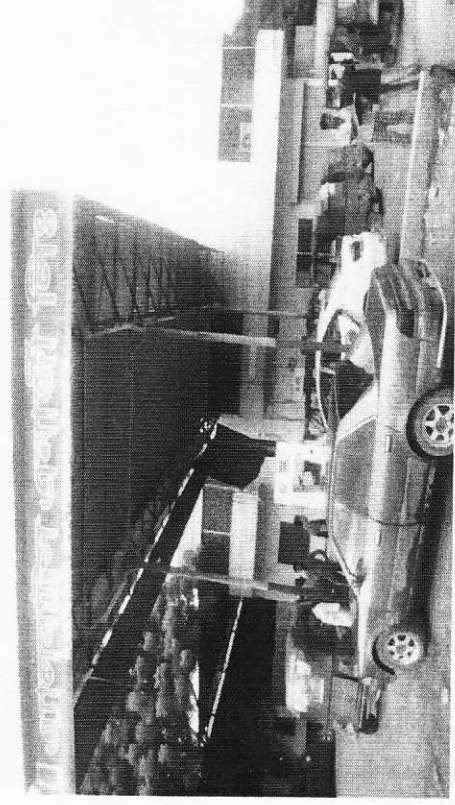


২৩/০৯/২০১৭ তারিখে চলমান সিএনজি ফিলিং স্টেশনের পরিদর্শন রিপোর্ট

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	সাইট	মন্তব্য
০১।	মোঃ আবদুল কাইয়ুম খান ০১৭১১৫৩৮৪২৬ মেসার্স হাইপ্রোসার সিএনজি রিফিলিং স্টেশন বাতকুড়া, করণটিয়া, টাঙ্গাইল। পত্র নং ০৬.০৩.০৯ (অংশ-১৭০৮ এসটিএন)/ তারিখঃ ২৩-৮-২০০৮ পরিদর্শন তারিখ ২৩/০৯/২০১৭ ইং	(মৌজা- বাতকুড়া, খতিয়ান নং- ৫৭১, ৫৭৪, ৪৩৫, ৪৩৭, দাগ নং- ৩৪২, ৩৫৬, করণটিয়া, টাঙ্গাইল)-	<ul style="list-style-type: none"> গ্যাস ডিসপেন্সারদের নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থাদি (হেলমেট, সেইফটি গগলস, গ্লাভস ইত্যাদি) নাই। আরপিজিসিএল হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল দ্বারা সিএনজি ফিলিং স্টেশন পরিচালনা না করা।
০২।	নানানা সিএনজি লিমিটেড যোগাযোগ ফিলিং স্টেশন টাঙ্গাইল নতুনবাস স্ট্যান্ড, টাঙ্গাইল। পত্র নং ০৬.০৩.০৯ (অংশ-১৬৬০ এসটিএন)/ তারিখঃ ২৫-০৩-২০০৮ পরিদর্শন তারিখ ২৩/০৯/২০১৭ ইং	টাঙ্গাইল সদর, নতুন বাস স্ট্যান্ড, টাঙ্গাইল, যোগাযোগ ফিলিং স্টেশন	<ul style="list-style-type: none"> গ্যাস ডিসপেন্সারদের নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থাদি (হেলমেট, সেইফটি গগলস, গ্লাভস ইত্যাদি) নাই।
০৩	জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন স্বত্বাধিকারী ০১৭১১৭৩৪৪৩৫ মেসার্স মা সিএনজি ফিলিং স্টেশন উত্তর গজারিয়া, কালিয়াকৈর, গাজীপুর। পত্র নং ০৬.০৩.০৯ (অংশ-২০৪৩ এসটিএন)/ তারিখঃ ২৯-০১-২০০৯ পরিদর্শন তারিখ ২৩/০৯/২০১৭ ইং	মৌজা- উত্তর গজারিয়া, খতিয়ান নং- এসএ- ৮৪, আরএস-৭৯, দাগ নং- এসএ- ৫৯, ৬১, আরএস- ৬৮, ৬৩, কালিয়াকৈর, গাজীপুর	<ul style="list-style-type: none"> গ্যাস ডিসপেন্সারদের নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থাদি (হেলমেট, সেইফটি গগলস, গ্লাভস ইত্যাদি) নাই। আরপিজিসিএল হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল দ্বারা সিএনজি ফিলিং স্টেশন পরিচালনা না করা।
০৪	জনাব রোকন উদ্দিন আহমেদ স্বত্বাধিকারী ০১৯২০৪৯২০০৫ মেসার্স হাইওয়ে সিএনজি ফিলিং স্টেশন উত্তর দাড়িয়াপুর, কালিয়াকৈর গাজীপুর। পত্র নং ০৬.০৩.০৯ (অংশ-১২৫০ এসটিএন)/ তারিখঃ ২৫-০৭-২০০৭ পরিদর্শন তারিখ ২৩/০৯/২০১৭ ইং	মৌজা- উত্তর দাড়িয়াপুর, জেএল নং-৬০, খতিয়ান নং- এসএ- ১৭৩, আরএস-২৫৮ দাগ নং- এসএ- ১০১০, ১০২৫, আরএস-১৫১১, ১৫৩২, কালিয়াকৈর, গাজীপুর	<ul style="list-style-type: none"> আরপিজিসিএল এর অনুমোদন পত্র, বিইআরসি,র লাইসেন্স সাইটে পাওয়া যায়নি। অনুমোদন পত্রের শর্ত মোতাবেক ৫ বছর অন্তর অন্তর ক্যাসকেড সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষা নিয়ম থাকলেও তা অবহেলা করা। বিফোরক পরিদপ্তরের অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ক্যাসক্রেম নির্মাণ না করা। আরপিজিসিএল-এর অনুমোদন ফি ৩০৪৭৫/- টাকা পরিশোধ নয়। গ্যাস ডিসপেন্সারদের নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থাদি (হেলমেট, সেইফটি গগলস, গ্লাভস ইত্যাদি) নাই। আরপিজিসিএল হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল দ্বারা সিএনজি ফিলিং স্টেশন পরিচালনা না করা।
০৫	জনাব আজমত আলী স্বত্বাধিকারী ০১৭৫৪৯৭১৭৬২ মেসার্স আজমত আলী ফিলিং স্টেশন উত্তর দাড়িয়াপাড়া, বোর্ডঘর বাজার কালিয়াকৈর, গাজীপুর। পত্র নং ০৬.০৩.০৯ (অংশ-১৪২৫ এসটিএন)/ তারিখঃ ২৫-০৭-২০০৭ পরিদর্শন তারিখ ২৩/০৯/২০১৭ ইং	মৌজা- উত্তরদাড়িয়াপাড়া, খতিয়ান ১৭৩, দাগ নং- ১০২৫, কালিয়াকৈর, গাজীপুর	<ul style="list-style-type: none"> আরপিজিসিএল এর অনুমোদন পত্র, বিইআরসি,র লাইসেন্স এবং বিফোরক পরিদপ্তরের কপি সাইটে পাওয়া যায়নি। আরপিজিসিএল-এর অনুমোদন ফি ৩০৪৭৫/- টাকা পরিশোধ নয়। গ্যাস ডিসপেন্সারদের নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থাদি (হেলমেট, সেইফটি গগলস, গ্লাভস ইত্যাদি) নাই। আরপিজিসিএল হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল দ্বারা সিএনজি ফিলিং স্টেশন পরিচালনা না করা।
০৬	জনাব রতন কুমার সাহা ০১৭৭৯৩৯৫১১৬ মেসার্স ভূমি সিএনজি ফিলিং স্টেশন উত্তর দাড়িয়াপুর কালিয়াকৈর, গাজীপুর। পত্র নং ০৬.০৩.০৯ (অংশ-১৮৪৪ এসটিএন)/ তারিখঃ ০৭-১০-২০০৮ পরিদর্শন তারিখ ২৩/০৯/২০১৭ ইং	মৌজা- উত্তর দাড়িয়াপুর, খতিয়ান আরএস-২৫৮, আরএস- দাগ নং-১৫১৪, কালিয়াকৈর, গাজীপুর	<ul style="list-style-type: none"> আরপিজিসিএল এর অনুমোদন পত্র, বিইআরসি,র লাইসেন্স এবং বিফোরক পরিদপ্তরের কপি সাইটে পাওয়া যায়নি। রিফ্লা ভ্যান ও কার্ডার্ড ভ্যানে বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে গ্যাস সরবরাহ করা। স্টেশন চত্বরে পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক সাইনবোর্ড নাই এবং পরিবেশ অত্যন্ত নোংরা। বিফোরক পরিদপ্তরের অনুমোদিত নকশা স্টেশন চত্বরে সংরক্ষণ এবং সেই অনুযায়ী অবকাঠামো নির্মাণ না করা। গ্যাস ডিসপেন্সারদের নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থাদি (হেলমেট, সেইফটি গগলস, গ্লাভস ইত্যাদি) নাই। আরপিজিসিএল হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল দ্বারা সিএনজি ফিলিং স্টেশন পরিচালনা না করা।

(Handwritten signatures and marks)

৩০/০৯/২০১৭ তারিখে চলমান সিএনজি ফিলিং স্টেশনের সরেজমীনে পরিদর্শন রিপোর্ট	
চিত্র	
ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা এবং প্রাপ্ত অসংস্কৃতি সমূহ
০১।	<p>জনাবা মরিয়ম বেগম স্বত্বাধিকারী মেসার্স আলিফ সিএনজি ফিলিং স্টেশন মশিপুর, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ। মোবাইল-০১৫৫৮৯৬১৩৩ পত্র নং ০৬.০৩.০৯ (অংশ-২০৩৭এসটিএন)/ তারিখঃ ২০/০১/২০০৯ পরিদর্শন তারিখ ৩০/০৯/২০১৭ (মৌজা : মশিপুর, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ <u>প্রাপ্ত অসংস্কৃতি সমূহ</u></p> <ul style="list-style-type: none">• গ্যাস ডিসপেন্সারদের নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থাদি (হেলমেট, সেইফটি গগলস, গ্লাভস ইত্যাদি) নাই।• আরপিজিসিএল হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল দ্বারা সিএনজি ফিলিং স্টেশন পরিচালনা না করা।• সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক আরপিজিসিএল এর অনুমোদন কিং ৩০.৪৭৫/- টাকা পরিশোধ না করা।• অনুমোদন পত্রের শর্ত মোতাবেক ৫ বছর অন্তর অন্তর কাসকেড সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষা নিয়ম থাকলেও তা পালন না করা।
০২।	<p>জনাব এটিএম লুৎফর রহমান পরিচালক মেসার্স এ্যালবাস্ট্রিস এনার্জী লিমিটেড রঙনাথপুর, শিয়ালখোল, সিরাজগঞ্জ মোবাইল-০১৭১৮৫২২৫২২ ম্যানেজার পত্র নং ০৬.০৩.০৯ (অংশ-২৫০৪এসটিএন)/ তারিখঃ ১১-০৯-২০০৮ পরিদর্শন তারিখ ৩০/০৯/২০১৭ সাইট রঙনাথপুর, মিয়ালখোল, সিরাজগঞ্জ <u>প্রাপ্ত অসংস্কৃতি সমূহ</u></p> <ul style="list-style-type: none">• আরপিজিসিএল এর অনুমোদন পত্র, বিইআরসির এবং বিস্কোরকের হালনাগাদ লাইসেন্স সাইটে পাওয়া যায়নি।• ডিসপেন্সার হতে গ্যাস লিকেজ হচ্ছে এবং গ্যাস ডিসপেন্সারদের নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থাদি (হেলমেট, সেইফটি গগলস, গ্লাভস ইত্যাদি) নাই।• আরপিজিসিএল হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল দ্বারা সিএনজি ফিলিং স্টেশন পরিচালনা না করা।

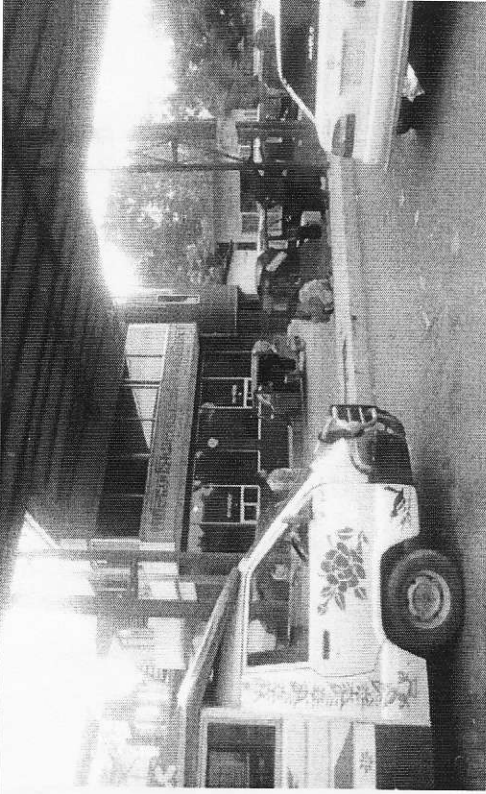

জনাব আবদুল হামিদ
পরিচালক

মেসার্স আবদুল হামিদ সিএনজি ফিলিং স্টেশন

ষারিয়াপুর, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ

মোবাইল-০১৭১১৩৯১৬৩৫, ম্যানেজার

পত্র নং ০৬.০৩.০৯ (অংশ-১৯৬১এসটিএন)/ তারিখঃ ১৪-১১-২০০৮

পরিদর্শন তারিখ ৩০/০৯/২০১৭

সাইট- শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ

প্রাপ্ত অসংস্কৃতি সমূহ

- গ্যাস ডিসপেন্সারদের নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থাদি(হেলমেট, সেইফটি গগলস, হাতস ইত্যাদি) নাই।
- আরপিজিসিএল হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল দ্বারা সিএনজি ফিলিং স্টেশন পরিচালনা না করা।



(Signature)

(Signature)

(Signature)